


Produktinformation – Product information

Umstellung WL 3000 auf verstellbare Thermostaten Changeover WL 3000 adjustable thermal switch

Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Madam or Sirs,

ab Januar 2016 werden die Kühlaggregate WL 3000+ WL 3000S (1530.00 und 1231.38)
standardisiert und durch das Kühlaggregat WL 3000 mit verstellbaren Thermostat (1530.01)
ersetzt.

From January 2016, our cooling systems WL 3000 (1530.00) and WL 3000 S (1231.38) are
standardized and replaced by WL 3000 (1530.01) with adjustable thermal switch.

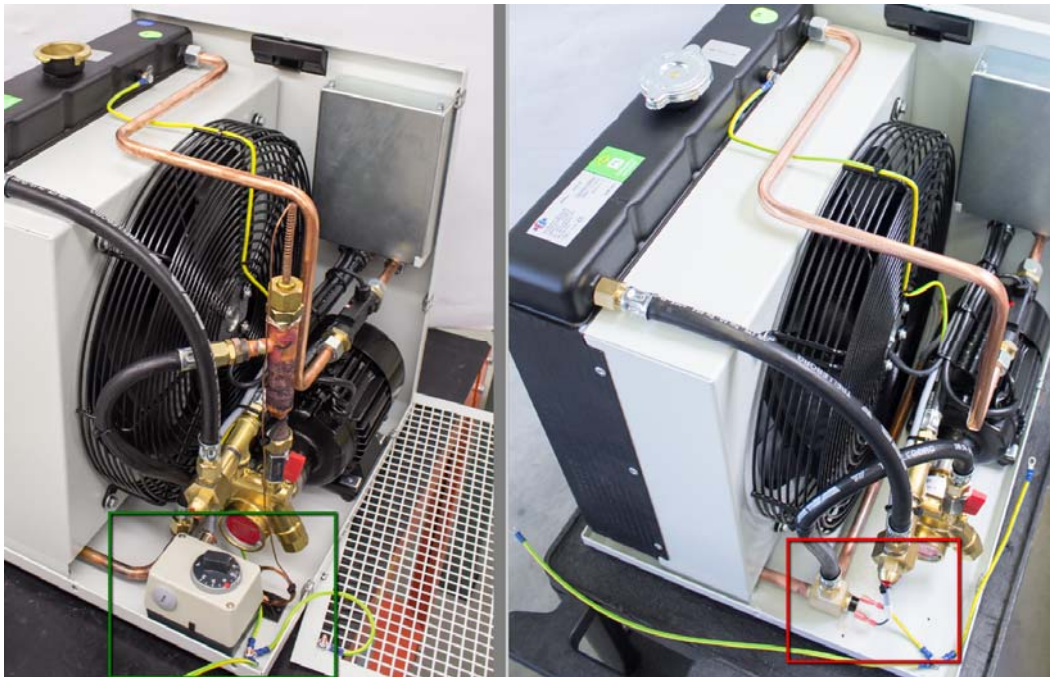

WL 3000 (1530.01) in future
with an adjustable thermal switch

the previous WL 3000 (1530.00)

**Bitte beachten Sie dies für Ihre zukünftigen Bestellungen und geben Sie diese Information
an Ihre Technik weiter.**

Please keep this for your future orders and give on this information to your technique.

Mit freundlichen Grüßen/ Kind regards
Laird Technologies GmbH

i.A.Ahrens

Kontakt

Telefon (0049) 4191 9993-0
Telefax (0049) 4191 9993-33

Internet: www.Lairdtech.com
E-Mail: info-lcs@Lairdtech.com

Bankverbindung

Commerzbank Kaltenkirchen
(BLZ 221 41028) 3740206
S.W.I.F.T.-BIC: COBA DE FF XXX
IBAN: DE28 2214 1028 0374 0206 00
Ust-IdNr. DE 134849216

Geschäftsführer:

Olaf Dany, Michael Michels
HRB 2320-BB
Amtsgericht Kiel
St.-Nr. 11 293 00256